



3.1	WC DYREKTOR
4,84m ²	gres

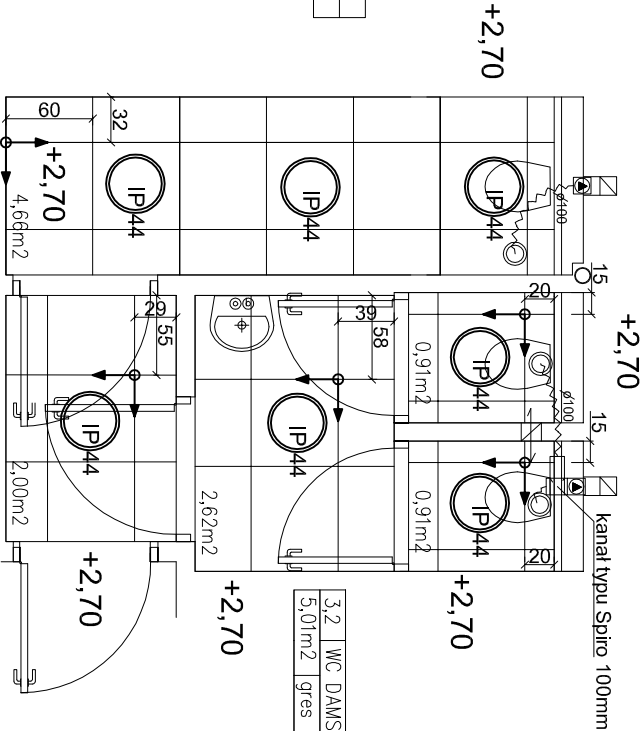

4.1	WC MĘSKI
4,89m ²	gres


3.2	WC DAMSKI
5,01m ²	gres

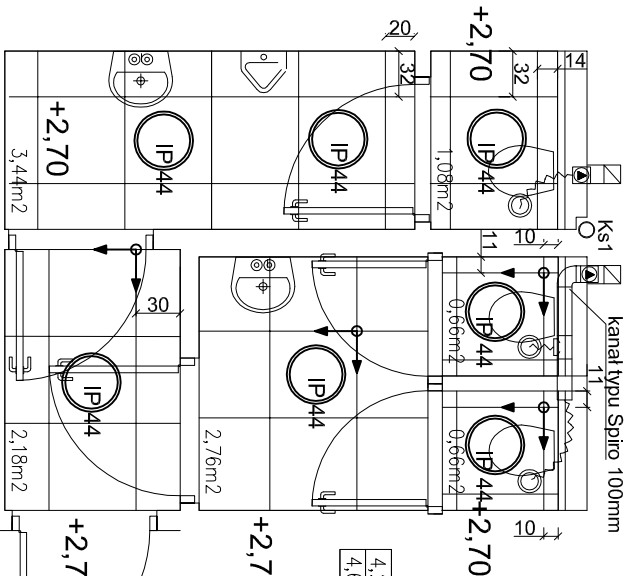

4.2	WC DAMSKI
4,61m ²	gres

4.3	przedsiónek
2,18m ²	gres

OZNACZENIA:



+2,70

Wysokość montażu sufitu podwieszonego



anemostat wywiewny sufitu podwieszonego śr. 100mm



wentylator kanałowy 230V, wydaj. 100m³/h



rura wentylacyjna o śred. 100 mm typu Aluflex

3.3	przedsiónek
2,00m ²	gres

**PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
ŁAZIENEK NA 3 I 4 PIĘTRZE BUDYNKU RDOŚ**
Warszawa ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie

**SUFITY PODWIESZONE I
WENTYLACJA**

INWESTOR: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

OPRACOWANIE: mgr. inż. arch. PIOTR KRAWIEC
upr. bud. nr MA/062/13

Nr. rys.	SKALA 1:50	faza:	branża:	28.08. 2014r
10		P.B.	IS	